


# RZUT PRZYZIEMIA

## 1:100

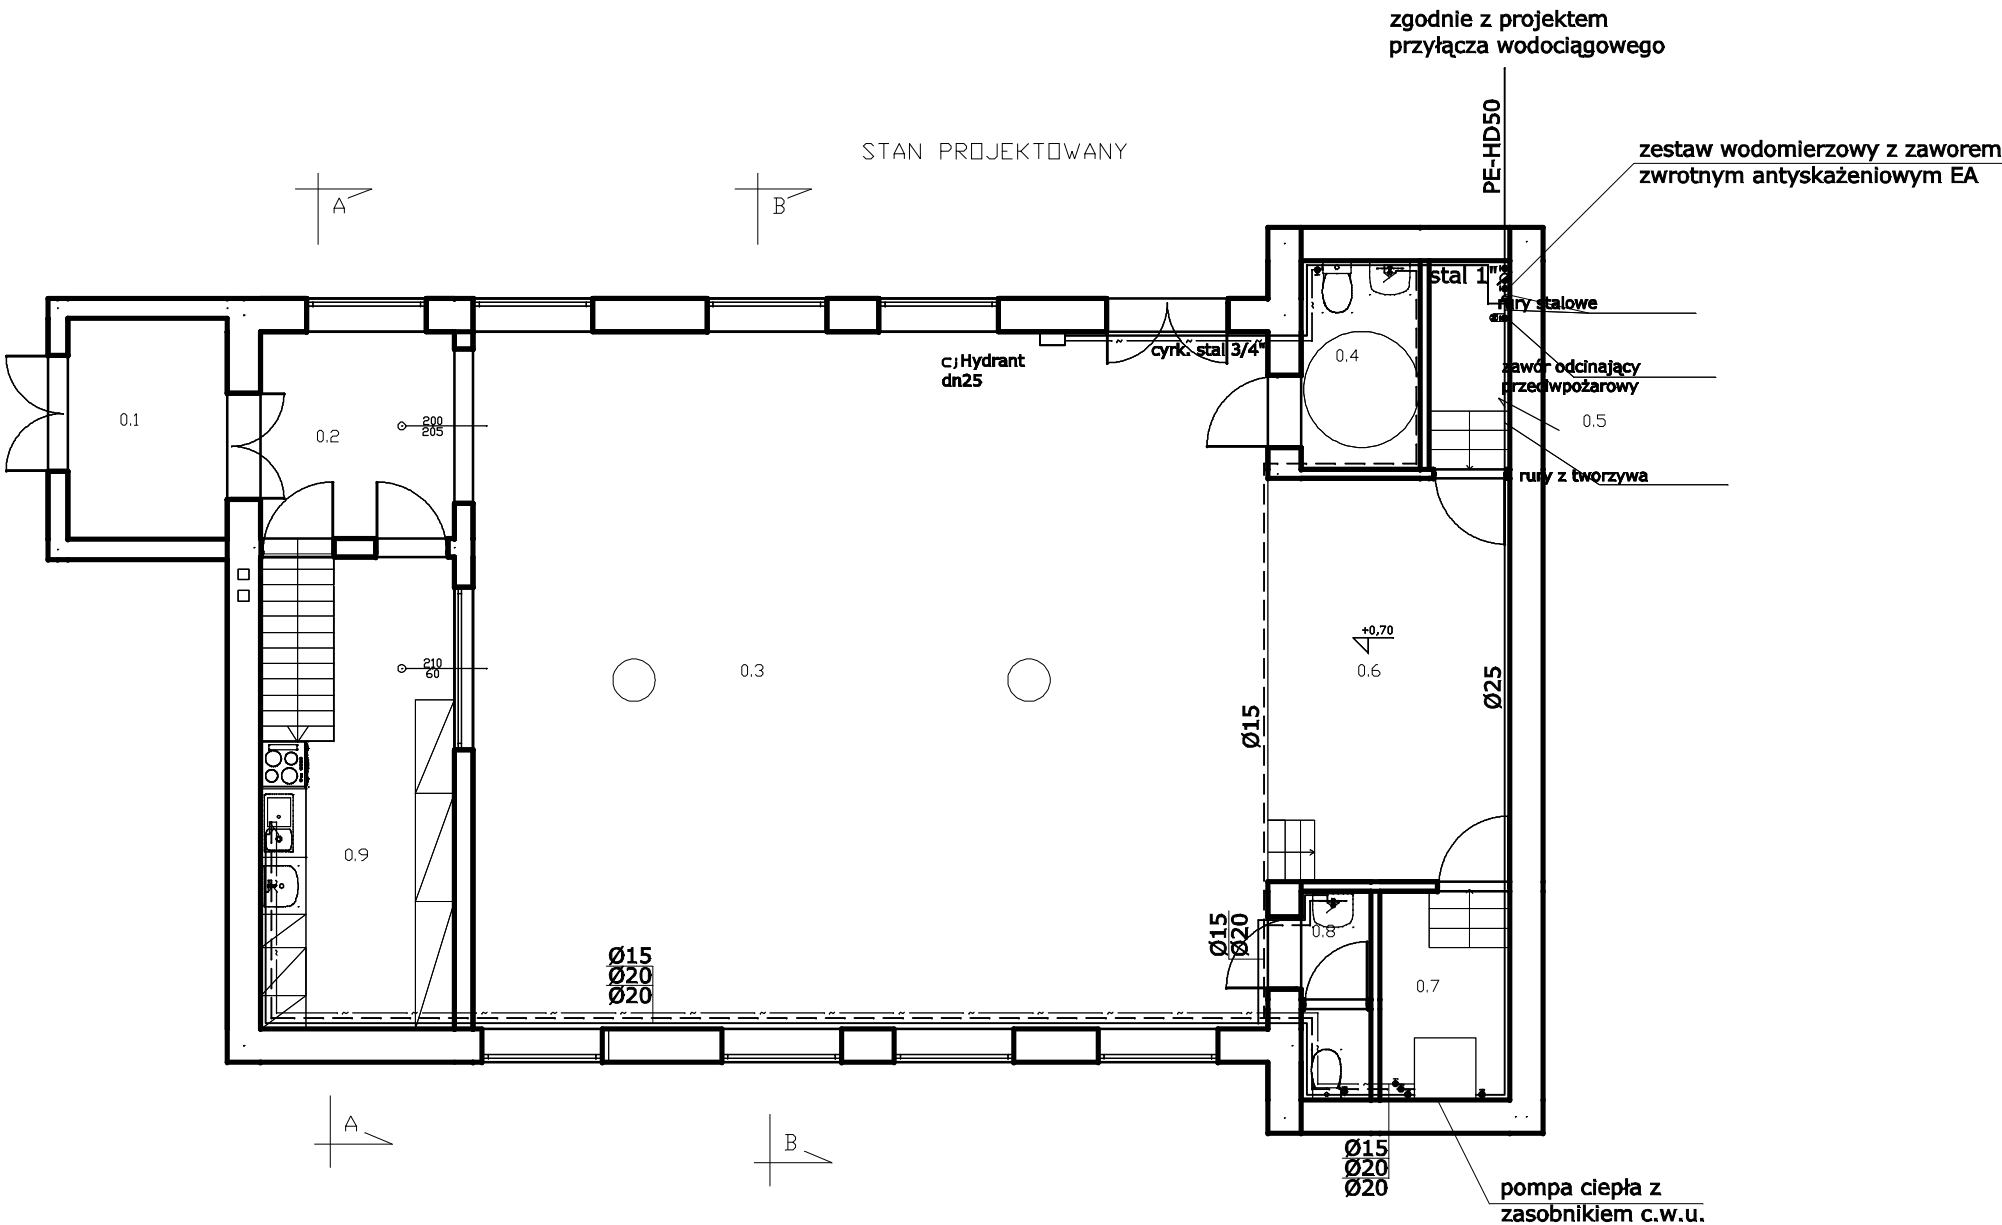

Legenda:

—	-instalacja wody zimnej z rur PE lub PP
—	-instalacja wody ciepłej z rur PEX lub PP
—	-instalacja cyrkulacji wody ciepłej z rur PEX lub PP

Izolacja przewodów według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6.11.2008r. oraz zgodnie z normą PN-B-02421:2000

W projekcie wykonawczym należy obliczyć kompensację

**Zestawienie materiałów:**

Rura Ø50	57,0m
Rura Ø25	11,0m
Rura Ø20	39,0m
Rura Ø15	30,0m
Wodomierz Ø15	1szt.
Zawór zwrotny EA	1szt.
Zawory kulowe Ø25	3szt.
Zawory kulowe Ø15	5szt.
Zawór p.poż.	1szt.
Bateria Umywalkowa	3szt.
Bateria Zlew	1szt.

**Legenda:**

-instalacja wody zimnej z rur PE lub PP

-instalacja wody ciepłej z rur PEX lub PP

-instalacja cyrkulacji wody ciepłej z rur PEX lub PP

*Izolacja przewodów według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6.11.2008r. oraz zgodnie z normą PN-B-02421:2000*

*W projekcie wykonawczym należy obliczyć kompensacje*

<div> <div>BIURO PROJEKTOWE</div> <div>Rafał Żurek</div> <div>Kościuszki 13/32; 86-100 Świecie</div> </div>				<div>S-5</div> <div>skala</div> <div>1:100</div>	
<div>obiekt:</div>		<div>REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA</div> <div>DZIAŁCE NR 842 W MIEJSCOWOŚCI STAROGRÓD</div> <div>INWESTOR: GMINA CHEŁMNO, UL.DWORCOWA 1,</div> <div>86-200 CHEŁMNO</div>			
<div>temat rys.</div>		<div>INSTALACJA WODOCIĄGOWA - PRZYZIEMIE</div>			
<div>wykonani</div>	<div>branża</div>	<div>data</div>	<div>imię i nazwisko, uprawnienia</div>		<div>podpis</div>
<div>projektant:</div>	<div>sanitarna</div>	<div>marzec 2016</div>	<div>inż. Janusz Kuciak</div> <div>upr. GP-KZ-7342/21/92</div>		
<div>asystent projektanta:</div>	<div>sanitarna</div>	<div>marzec 2016</div>	<div>mgr Inż. Rafał Żurek</div>		