


RG

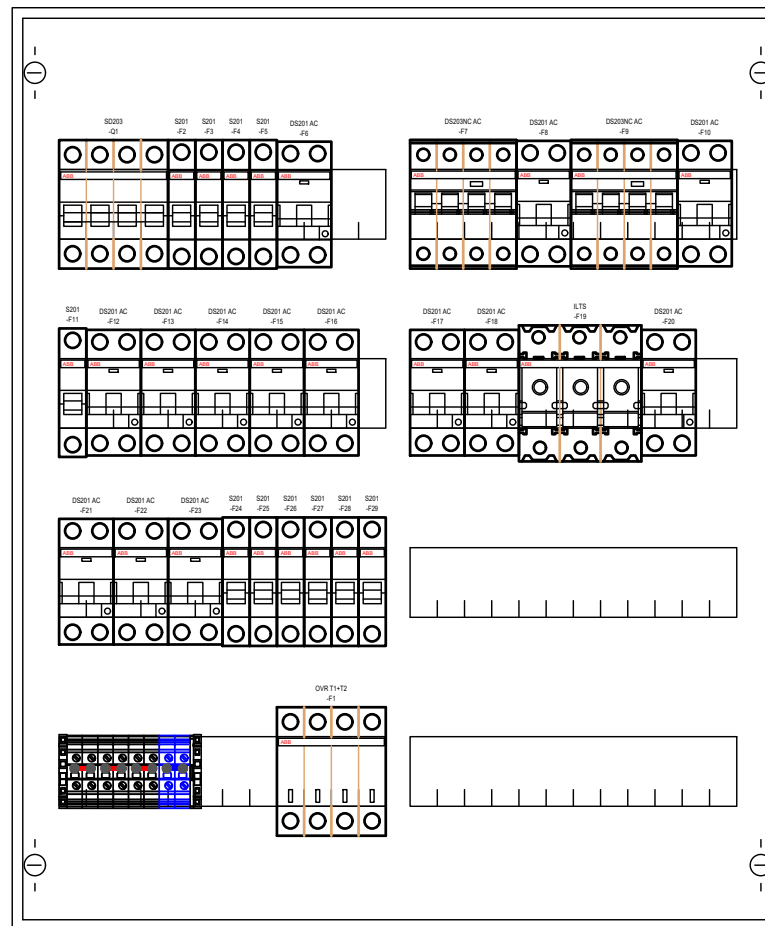

Klasa izolacji: II
 Stopień ochrony: IP44
 Stopień ochrony: IK07
 Prąd znamionowy: 125 A
 Rodzaj: Natynkowa
 Ilość modułów: 96
 Szerokość: 550 mm
 Wysokość: 650 mm
 Głębokość: 160 mm

Obiekt:	Budynek świetlicy wiejskiej	Inwestor: Gmina Chełmno ul. Dworcowa 5 86-200 Chełmno			
Adres:	Gmina Chełmno działka 141/1 obręb Nowe Dobra				
Przedmiot:	Projekt budowlany				
Tytuł:	Instalacje elektryczne- widok rozdzielnic RG				
Projektował:	tech. Krzysztof Kamiński - upr. bud. do projektowania z ograniczeniem w specjalności instalacje i sieci elektryczne nr ew. GP.I.7342/124/TO/91-92			Data: październik 2021	
	mgr inż. Marcin Nejman - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje i sieci elektryczne nr ew. 353/DOS/13			skala: -	rys. 4